浴場施設メンテナンス薬剤

株式会社フルテック

お問合せ先

株式会社フルテック

〒570-0032
大阪府守口市菊水通2丁目4番16号

TEL：06-6992-7115
FAX：06-6992-7116

日常清掃薬剤　毎日の清掃に使用する薬剤

「バスクリーナー」　浴室用洗浄剤

用途
●浴槽、浴室の床、壁面、洗い場などの洗浄
特長
●湯垢、石鹸カスなどの油脂汚れの除去効果に優れます。●無リンの洗浄剤です。●除菌消臭効果があります。●PRTR 物質や環境ホルモンに該当する物質を含みません。
使用方法
●濃度：10 倍希釈
●作業方法：散布後、ブラシ等で擦り洗いした後水洗する
荷姿
●１８Ｌポリ缶

洗浄中　　洗浄後

「バスピカット」　浴室用洗浄剤

用途
●浴槽、浴室の床、壁面、洗い場などの洗浄
特長
●浴場のカルシウムスケール、軽い鉄錆汚れを除去します。●無リンの洗浄剤です。●除菌消臭効果があります。●環境ホルモンに該当する物質を含みません。
使用方法
●濃度：10 倍希釈
●作業方法：散布後、ブラシ等で擦り洗いした後水洗する
荷姿
●１８Ｌポリ缶

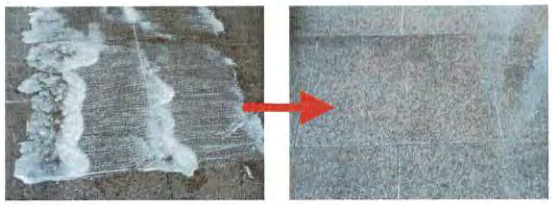

洗浄中　　洗浄後

「オールマイティクリーナー」　脱衣室、ロビーの清掃

用途
●埃、油汚れ、タバコのヤニなどの除去
主な適合材質
●ビニール床、化粧板、ガラス、浸み込まないクロス、ブラインドなど
特長
●汚れの除去力に優れます。●広範囲の汚れや材質に使用できます。
使用方法
●濃度：5～50 倍希釈
●作業方法：スプレー洗浄、拭き掃除した後に水拭きする
荷姿
●20kg バックインボックス

ビニール床の汚れ

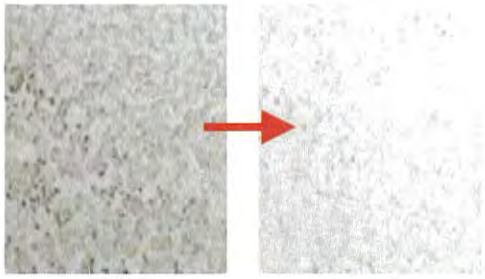

洗浄前　　洗浄後

定期清掃薬剤①　定期的な清掃に使用する薬剤

「サビッチ」「サビッチL」　浴室、床、壁などの清掃

サビッチ　　サビッチL

用途
- ●サビ、黒ずみ、黄ばみなどの除去

特長
- ●タイルや石材のサビ、黒ずみ、黄ばみ、水垢を素早く除去できます。●ジョーロで散布するだけのカンタン作業で洗浄できます。

使用方法
- ●濃度：10～100倍希釈（サビッチ）
  原液～10倍希釈(サビッチL)
- ●作業方法：散布後、ブラシ等で擦り洗いし水洗する

荷姿
- ●2kgポリ容器×2（サビッチ）
- ●20kgポリ缶（サビッチL）

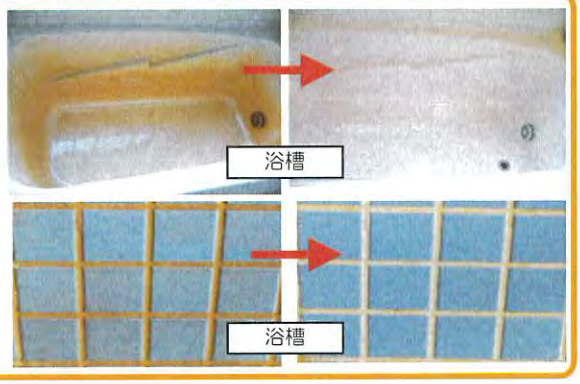

「スケルトン」「スケルトンハード」　浴室、床、壁などの清掃

スケルトン　　スケルトンハード

用途
- ●エフロ、湯の華、スケール、尿石の除去

特長
- ●床面や配水管、トイレに付着する。
- ●タイルや御影石を侵しません。

使用方法
- ●濃度：原液～20倍希釈(スケルトン)
  原液～40倍希釈（スケルトンハード）
- ●作業方法：散布、刷毛、ブラシ
- ●中和剤：クリアバランスRS-200

荷姿
- ●20kgバッグインボックス(スケルトン)
- ●20kgポリ缶(スケルトンハード)

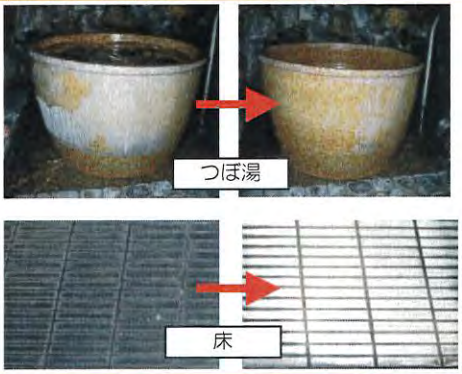

「油脂・ヌメリ取り」　浴室、床、壁などの清掃

用途
- ●浴槽、床、洗い桶、椅子などの油脂汚れ、ヌメリの除去

特長
- ●バスクリーナー等で除去できない頑固な汚れやヌメリを短時間で除去できます。

使用方法
- ●濃度　　：原液～10倍希釈
- ●作業方法：散布後、ブラシ等で擦り洗いし水洗する

荷姿
- ●20kgバッグインボックス

浴槽

洗浄前　　洗浄後

「カビ・ヌメリ取り」　浴室、床、壁などの清掃

用途
- ●壁、天井、桶や腰掛、床、排水管等のカビやヌメリの除去

特長
- ●カビやヌメリの除去効果に優れます。

使用方法
- ●濃度　　：原液～10倍希釈
- ●作業方法：散布後、ブラシ等で擦り洗いし水洗する

使用上の注意
- ●本品は塩素系の薬剤です。酸と混合すると有害な塩素を発生します。

荷姿
- ●20kgバッグインボックス

壁（大理石）

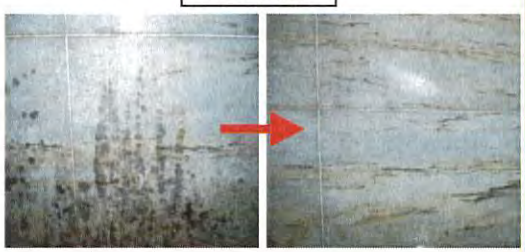
洗浄前　　洗浄前

定期清掃薬剤②　定期的な清掃に使用する薬剤

「鏡・ガラス・カラン洗浄剤」　ウロコ汚れの洗浄剤

用途
- ●ウロコ汚れの除去

特長
- ●こすらず塗るだけで鏡や蛇口に付着するウロコを除去します。

使用方法
- ●濃度：原液
- ●作業方法：塗付後、ブラシ等で擦り洗いし水洗する

※研磨剤で傷付いた鏡は白くなりますので使用しないでください。

荷姿
- ●1kg ポリ容器×3

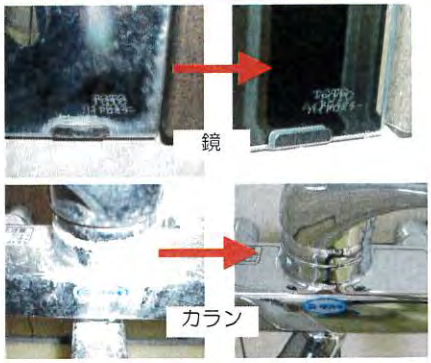

「ノンスリップガード」　タイル、石材の防滑剤

用途
- ●タイル、石材の防滑処理

特長
- ●簡単な作業でタイルや石材の防滑処理ができスリップ事故を軽減できます。
- ●素材の外観をほとんど変えることなく防滑することができます。

使用方法
- ●濃度：原液
- ●作業方法：本品を散布後軽くブラッシングし、所定時間放置後に水洗

荷姿
- ●10kg ポリ缶

防滑処理施工中

配管洗浄剤　浴槽水循環回路のスライム、スケール洗浄剤

「クリアライトエース」「クリアライトエースL」　配管洗浄剤

クリアライトエース

クリアライトエースL

用途
- ●スライム、軟質スケールの除去、
- ●レジオネラ属菌の除菌

特長
- ●強い酸化力と発泡力で汚れを除去します。
- ●レジオネラ属菌を短時間で死滅させます。

使用方法
- ●濃度：保有水量に対し 1～3%(エース)
  3～5%(エースL)
- ●時間：2～4時間循環

荷姿
- ●5kg×4(エース)
- ●20kg ポリ缶（エースL）

「バイオダッシュW」　配管洗浄剤

用途
- ●カルシウム系スケール、スライムの除去

特長
- ●スライムの除去効果に優れます。
- ●スケールや鉄錆を除去します。
- ●洗浄廃液は中性で中和が不要です。

使用方法
- ●作業方法：①A 剤を投入後 30 分循環洗浄
  ②B 剤を追加投入後 60～90 分循環洗浄
- ●投入量：（浴槽水 1 ㎥に対し）
  A 剤は 4kg　B 剤は 6kg

荷姿
- ●A 剤（4kg×2）＋B 剤（6kg×2）

洗浄中　　水洗後

衛生管理薬剤　浴槽水の消毒、除菌薬剤

「スパキレイ」　浴場用除菌剤

用途
●温泉水の衛生管理
特長
●有効塩素濃度は 12%次亜塩素酸ソーダの約７倍で、少量使用で消毒できます。
●高濃度塩素処理剤としても使えます。
使用方法
●投入量（1 ㎥当たり）
営業前一時的塩素濃度の立ち上げ 10ｇ
営業中一時的塩素濃度の立ち上げ 5ｇ
換水前バイオフィルム除去 100ｇ
●作業方法：散布
荷姿
●2.5kg ポリ容器×4／2.5kg ポリ袋×4

「アクアクリン」　浴場用清澄剤

用途
●温泉水の衛生管理
特長
●わずかな使用量で浴槽水の濁りの除去と殺藻ができます。
●使用濃度では無臭、無発泡で使用感はありません。
使用方法
●濃度：20～100 mg／ℓ （標準 50mg／Ｌ）
●投入頻度：1 週間に 1～2 回
●投入方法：浴槽内へ均一散布
荷姿
●10kg ポリ缶

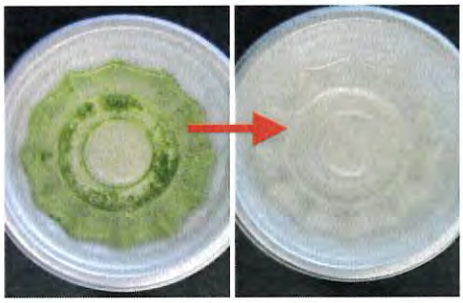

無処理　　アクアクリン処理

「クリアブロム」　臭素・塩素系殺菌剤

用途
●温泉水の衛生管理
特長
●高 PH の浴槽水で優れた消毒効果を発揮します。
●錠剤でヘアーキャッチャー等へ投入すると約 2～3 日で溶解します。
●次亜塩素酸ソーダに比べ低塩素臭です。
使用方法
●投入量：1～5 錠（1 ㎥当たり）
●投入箇所：ヘアーキャッチャー等
●補充時期：減量分を毎日補充
荷姿
●（20g×500 錠）10kg ポリ容器

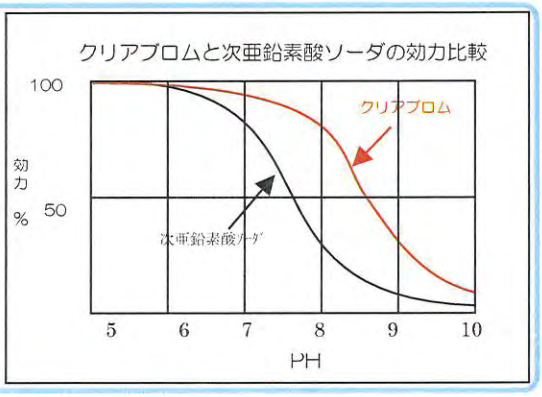

「レジオエースＹＳＲＺ」　非塩素系殺菌剤

用途
●温泉水の衛生管理●塩素臭を嫌う箇所の衛生管理
特長
●非塩素系の薬剤で、塩素を嫌う用途に使用できます。
●薬湯成分を酸化漂白しません。
使用方法
●濃度：薬湯　100～300mg／ℓ
一般浴槽水　50～150mg／ℓ
●投入頻度：毎日～1 週間毎
荷姿
●10kg バックインボックス

レジオネラ属菌の培養試験

無処理　　YSRZ 処理

中和剤、分解剤

「クリアバランスＲＳ－２００」　酸性洗浄剤用中和剤

用途
●酸洗浄液の廃液中和
特長
●酸を穏やかに中和します。過剰に使用してもｐＨが8.5以上になりません。
●粉末で運搬、作業性に優れます。食品添加物を主原料にしており安全です。
使用方法
●洗浄剤毎に使用量が異なりますので、詳しくはカタログをご覧ください。

荷姿
●５ｋｇポリ袋×４　ダンボール箱入り
●５ｋｇポリ袋　ダンボール箱入り

「クリアバランスＣＬ」　残留塩素中和剤

用途
●残留塩素の中和
特長
●残留塩素を短時間で無害な塩化物にします。
●わずかな使用量で優れた効果を発揮します。
●粉末で取り扱いが容易です。
使用方法
●洗浄剤毎に使用量が異なりますので、詳しくはカタログをご覧ください。
荷姿
●１０ｋｇ（１ｋｇポリ袋×１０）ダンボール箱入り

「クリアバランスＫ」　過酸化水素分解促進剤

用途
●過酸化物の分解
特長
●過酸化水素を短時間で水と酸素に分解します。
●酵素を使用するため安全に作業でき、排水規制に抵触しません
●過酸化水素洗浄剤の活性汚泥への影響を無くすとともに、CODを低減させます。
使用方法
●クリアライトエース、クリアライトエースＬ１ｋｇに対し、本品10ｇを加えて撹拌
荷姿
●１００ｇ×１０本　ダンボール箱入り
●１ｋｇ　ポリ容器

「クリアホームレス」　消泡剤

用途
●洗浄作業、各種水処理時の消泡剤
特長
●消泡効果が即効的で、作業性が向上します。
●多種の泡に対して消泡効果があり、広範囲の用途に使用できます。
使用方法
●濃度：約１０％（約10倍希釈）
●あらかじめ所定の濃度に希釈し、適量を泡に直接吹きかけてください。
荷姿
●１０ｋｇポリ缶
●５００ｇ×６本　ダンボール箱入り

温泉スケール抑制剤　温泉水等のスケールの防止剤

「スパガードA」「スパガードP」「スパガードM」「クリアライトW」

用途
- ●温泉井戸や循環配管のスケール抑制

特長
- ●弊社では社内試験による泉質の検査を行ない、最も効果の高い抑制剤を選定します。

使用濃度
- ●温泉水量に対し5～20mg／L（温泉水1㎥に対し5～20g注入してください。）

注入方法
- ●送湯量に対して流量比例注入するか、送湯ポンプと連動して連続注入してください。

注入箇所
- ●井戸内に注入する場合は、できるだけ吸込口より下に注入してください。
- ●地上設備に注入する場合は、塩素注入箇所からできるだけ離れた源泉側に注入してください。

荷姿

スパガードA	スパガードP	スパガードM	クリアライトW
20kgブリキ缶	10kgバッグインボックス	20kgバッグインボックス	22kgバッグインボックス

樹脂製ろ材

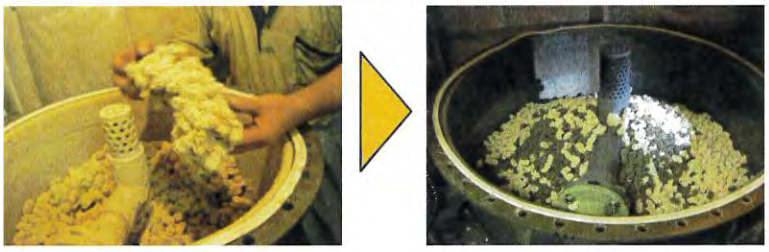

無処理　1年後　　スパガード処理　1年後

残留塩素測定

「ダイヤル式残留塩素測定器」

用途
●飲料水、浴槽水、プール水、受水槽などの残留塩素測定
特長
●ダイヤル式で遊離残留塩素を測定できるテストキットです。
●１台でｐＨと残留塩素を計ることができるタイプもございます。
範囲（ｍｇ/Ｌ）
●0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0
セット内容
●コンパレーター（本体）、比色板（残留塩素用）、遊離残留塩素用 DPD 錠剤 50 回分、比色用セル蓋付き２個、ビニールケース

「残留塩素測定器（縦型）」

用途
●飲料水、浴槽水、プール水、受水槽などの残留塩素測定
特長
●遊離残留塩素を測定できるコンパクトな縦型のテストキットです。
範囲（ｍｇ/Ｌ）
●0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
セット内容
●コンパレーター（本体）、比色用セル３個、ビニールケース

※このセットは試薬は別売りです

「ＤＰＤ錠剤試薬」

特長
●DPD 錠剤は浴槽水やプール水中の残留塩素と結合残留塩素を測定するために、幅広く使用されている試薬です。
●使いやすいタブレットタイプ。

荷姿
●1000 錠

お問合せ先

株式会社フルテック
〒570-0032
大阪府守口市菊水通2丁目4番16号
TEL：06-6992-7115
FAX：06-6992-7116

クリアライト工業株式会社
〒501－3944 岐阜県関市山田1539－3
TEL(0575)27-3051 FAX(0575)27-3053